


NAGRZEWNICA WODNA W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

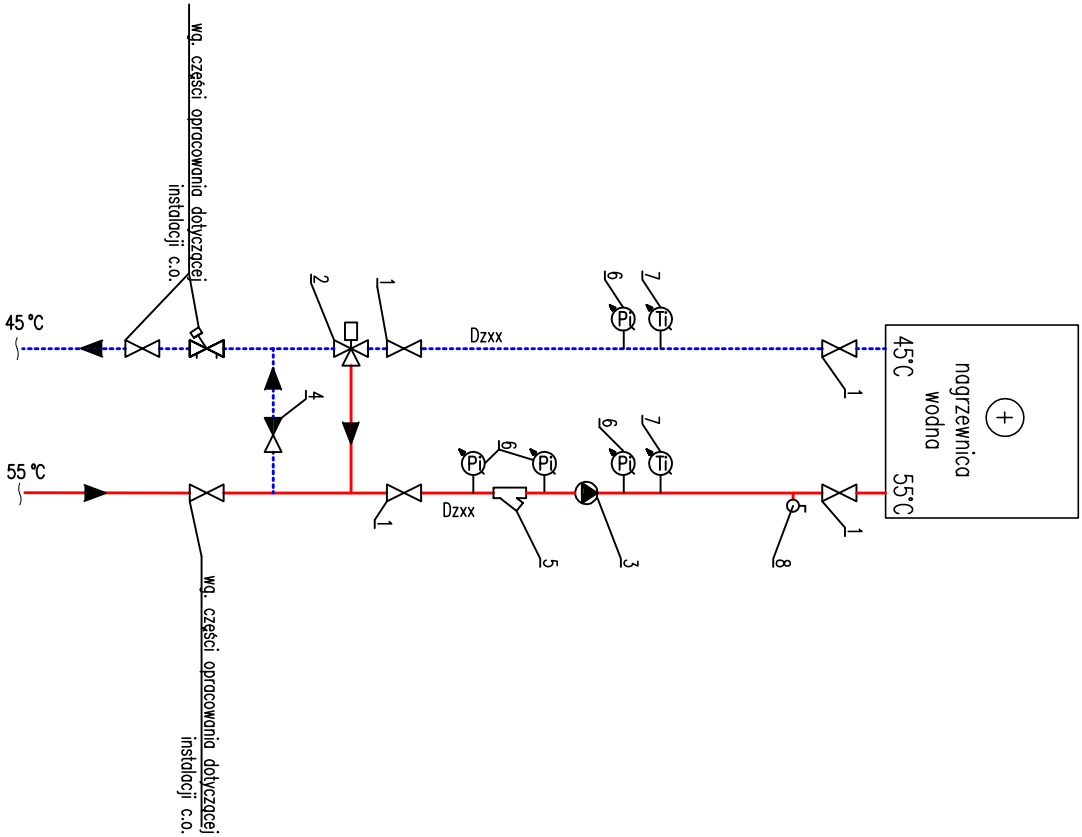

LP	Nr elementu	Opis elementu
		-
1	1	Zawór odcinający gwintowany DN25
2	2	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, kvs=4,0m ³ /h; DN15
3	3	Pompa V=1,04m ³ /h; dP=18,1kPa; 230V; Pel=0,002-0,045kW
4	4	Zawór zwrotny gwintowany DN25
5	5	Filter DN25
6	6	Manometr 0-0,6MPa, klasa 1,6
7	7	Termometr bimetaliczny 0-120°C; klasa 2
8	8	Zawór kulowy spustowy DN15
9	Dzxx	Rurociąg DN25

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWO - SOCJALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARCE		TEMAT RYSUNKU:	
OBJEKT: BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWO - SOCJALNY W SZKLARCE, GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA		SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ	
INWESTOR: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH UL. NADBRZEŻNA 11, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA			
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ BRODAŁA UPR. PROJ. NR: SLK0963/PWOS05			
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZAK UPR. PROJ. NR: SLK2719/POOS09		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
44-105 GAWCIE UL. STRZELCKIEGO 27		DATA: SIERPIEŃ 2019	SKALA: -
		NR RYSUNKU: W-08	